

| REV | DESCRIPTION | DATE |
| --- | --- | --- |
| A | QUOTE | 10-07-2024 |

# MPD-CD5-309.60AB-YT0-ZZ-2.E18-1.L08-4.N10-M1

LARSON ELECTRONICS®

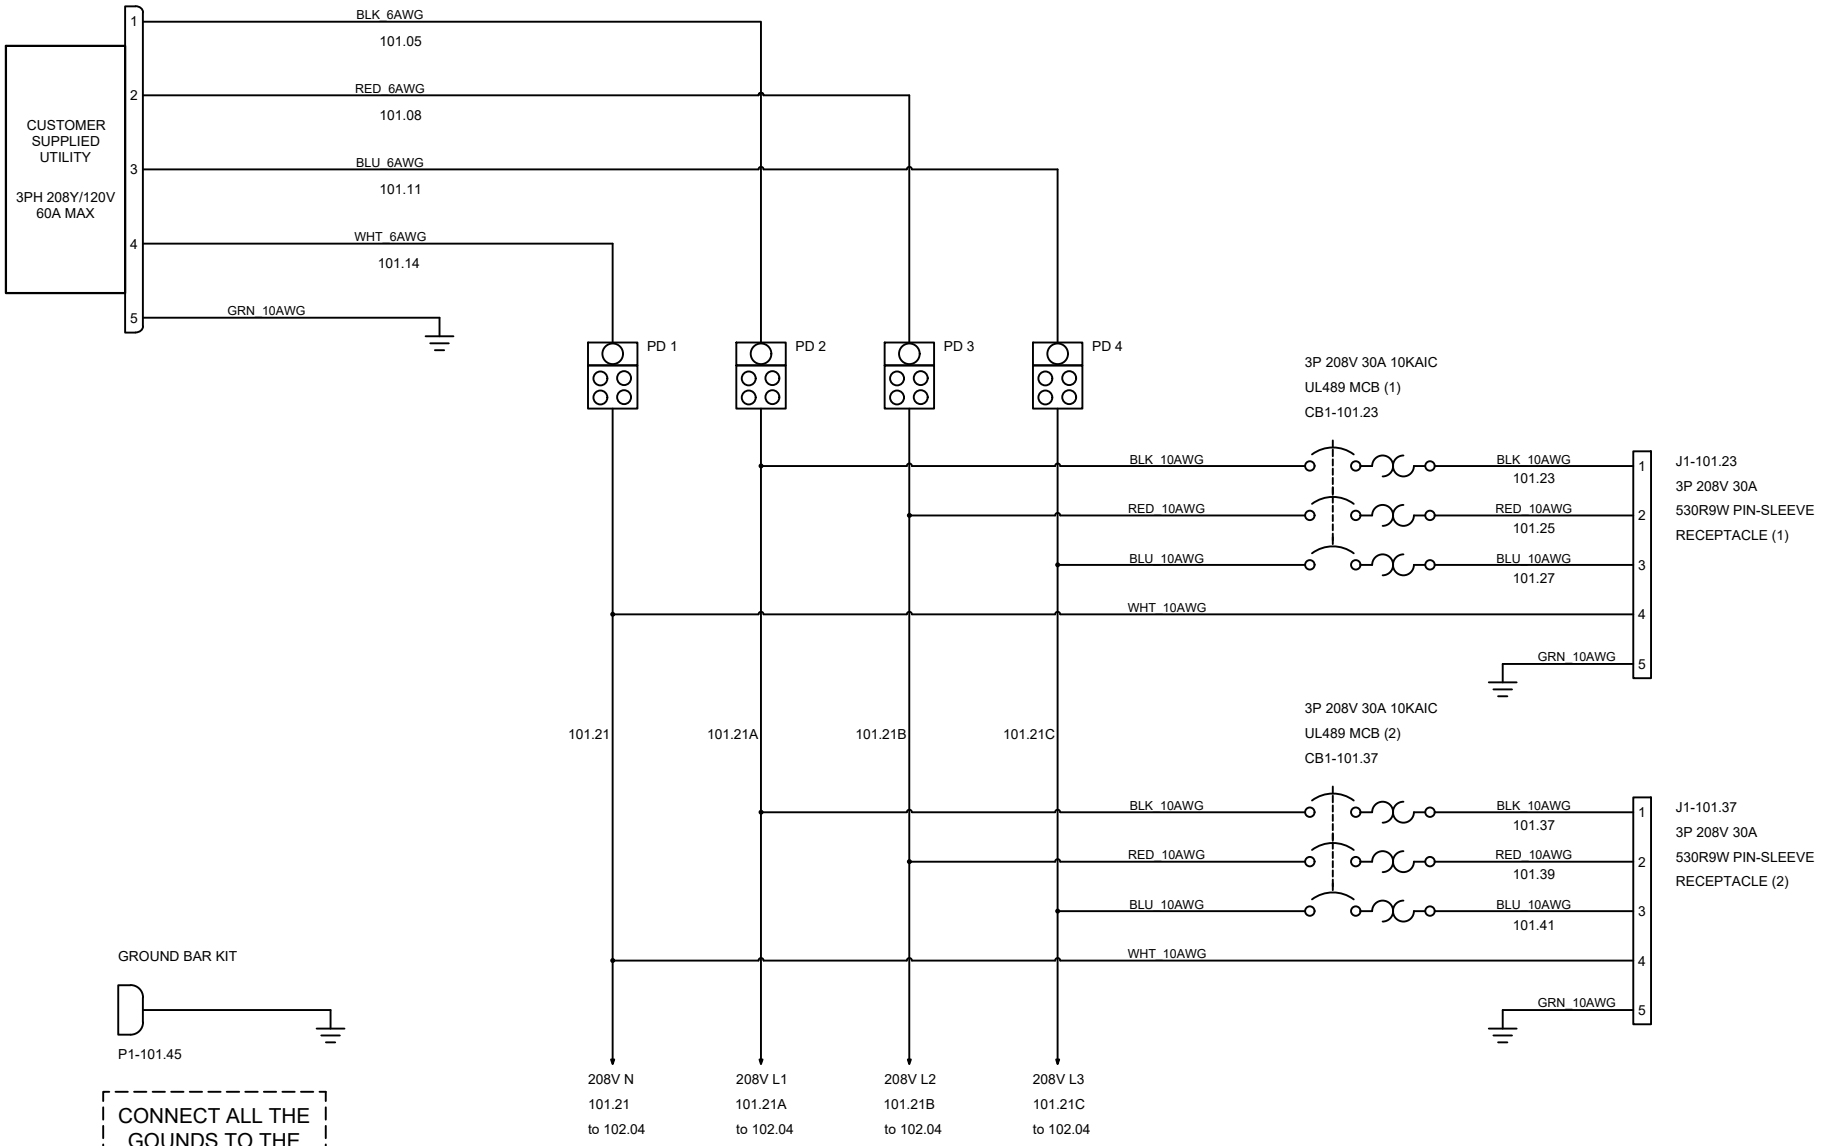


| | | | |
|---|---|---|---|
| LARSON ELECTRONICS<br>9419 E US HWY 175,<br>KEMP, TX 75143 | TITLE<br>MPD-CD5-309.60AB-YT0-ZZ-2.E18-1.L08-4.N10-M1 | | |
| | DRAWN BY<br>L.Calib | DATE<br>10-07-2024 | REV<br>A |
| | CHECKED BY | SHEET #<br>1 OF 2 | DRAWING #<br>101 |

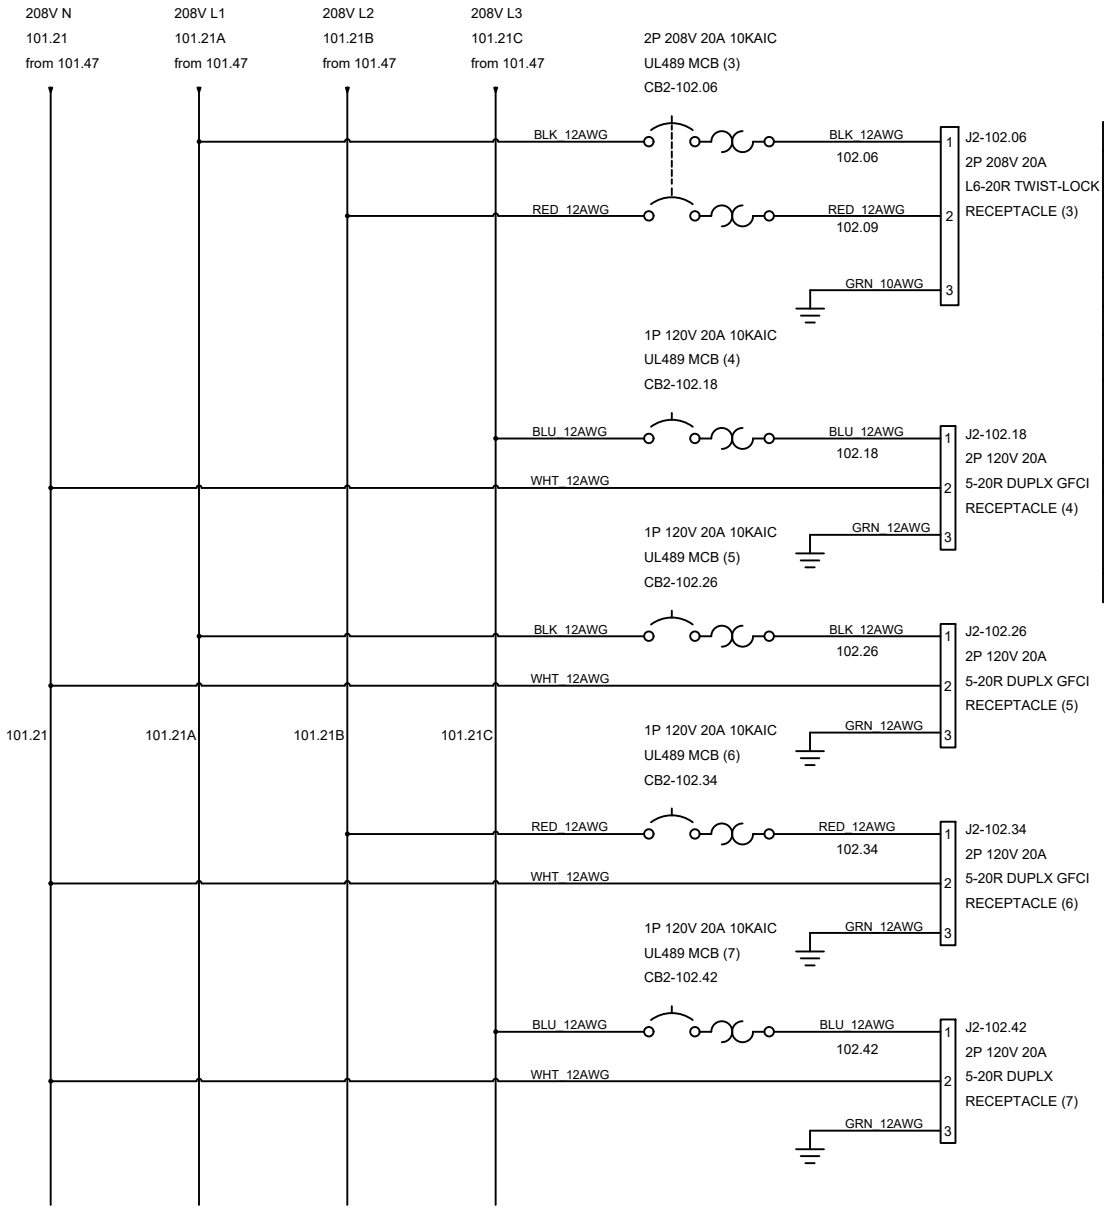


| TAGS | QTY | CATALOG | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| J1-101.23<br>J1-101.37 | 2 | UNV00012094 | 3P 120/208V 30A PIN AND SLEEVE 530R9W RECEPTACLE |
| J2-102.18<br>J2-102.26<br>J2-102.34<br>J2-102.42 | 4 | UNV00014533 | 5-20R 1P 20A 125V GFCI RECEPTACLE |
| J2-102.06 | 1 | UNV00006734 | 2P 250V 20A L6-20R LOCKING RECEPTACLE |
| P1-101.05 | 1 | UNV00019578 | 560B9W IEC INLET 120/208V 60A 4P5W Pin & Sleeve Panel Mnt |
| CB1-101.23<br>CB1-101.37 | 2 | UNV00015171 | 3P 30A 240V UL489 DIN RAIL MOUNT CIRCUIT BREAKER |
| CB2-102.18<br>CB2-102.26<br>CB2-102.34<br>CB2-102.42 | 4 | UNV00017491 | 1P 125V 20A 10KA UL489 DIN RAIL MOUNT BREAKER |
| CB2-102.06 | 1 | UNV00017853 | 2P 250V 20A UL489 DIN RAIL CIRCUIT BREAKER |
| PD 1<br>PD 2<br>PD 3<br>PD 4 | 4 | UNV00015084 | POWER DISTRIBUTION BLOCK 175 A 600V 1-4 OPENING |
| P1-101.45 | 1 | UNV00013942C | GROUND BAR KIT |

LARSON ELECTRONICS

9419 E US HWY 175,
KEMP, TX 75143

TITLE: MPD-CD5-309.60AB-YT0-ZZ-2.E18-1.L08-4.N10-M1

| DRAWN BY | DATE | REV |
|---|---|---|
| L.Calib | 10-07-2024 | A |
| CHECKED BY | SHEET # | DRAWING # |
| | 2 OF 2 | 102 |